


記者発表

原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 再処理施設 海中放出管からの漏えいについて（速報）


平成21年4月6日
生活環境部原子力安全対策課

- 1 発生日時（確認日時）
平成21年4月6日（月） 15時37分頃
- 2 発生場所
日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所
再処理施設 海中放出管（非管理区域）
- 3 状況
 - （1）本日15時37分頃、核燃料サイクル工学研究所は、施設定期自主検査として海中放出管の漏えい試験を実施したところ、試験圧力に達しないことを確認した。
 - （2）環境への影響； なし
 - （3）人の汚染・被ばく； なし
 - （4）原因； 調査中

別添【資料1】核燃料サイクル工学研究所 施設配置図
【資料2】漏えい試験概要図

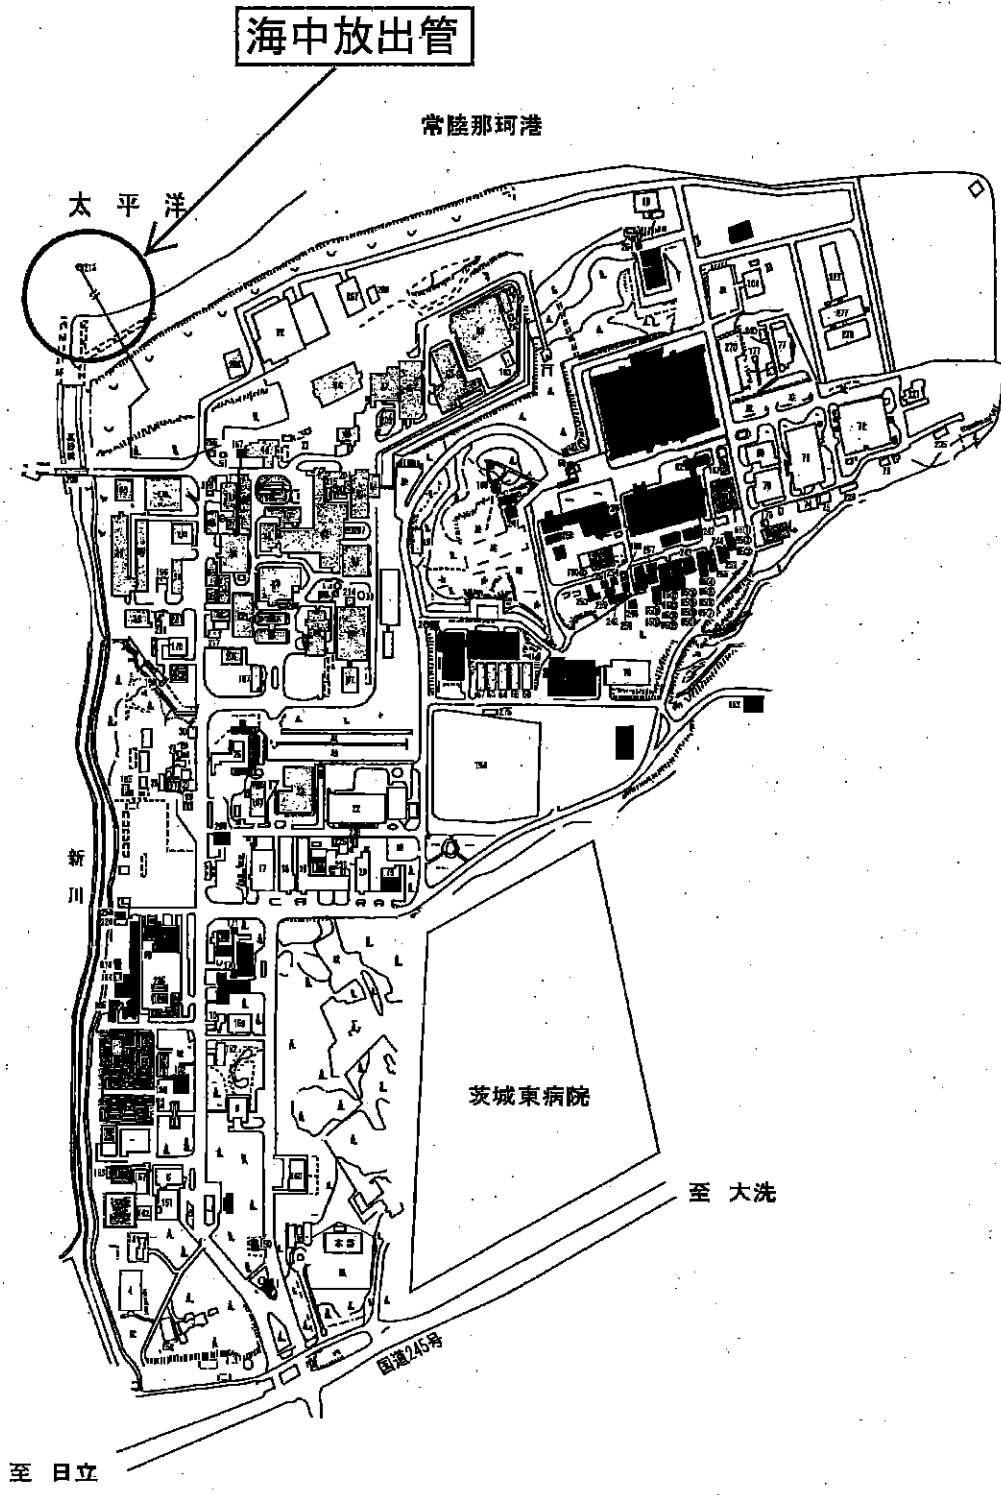

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図

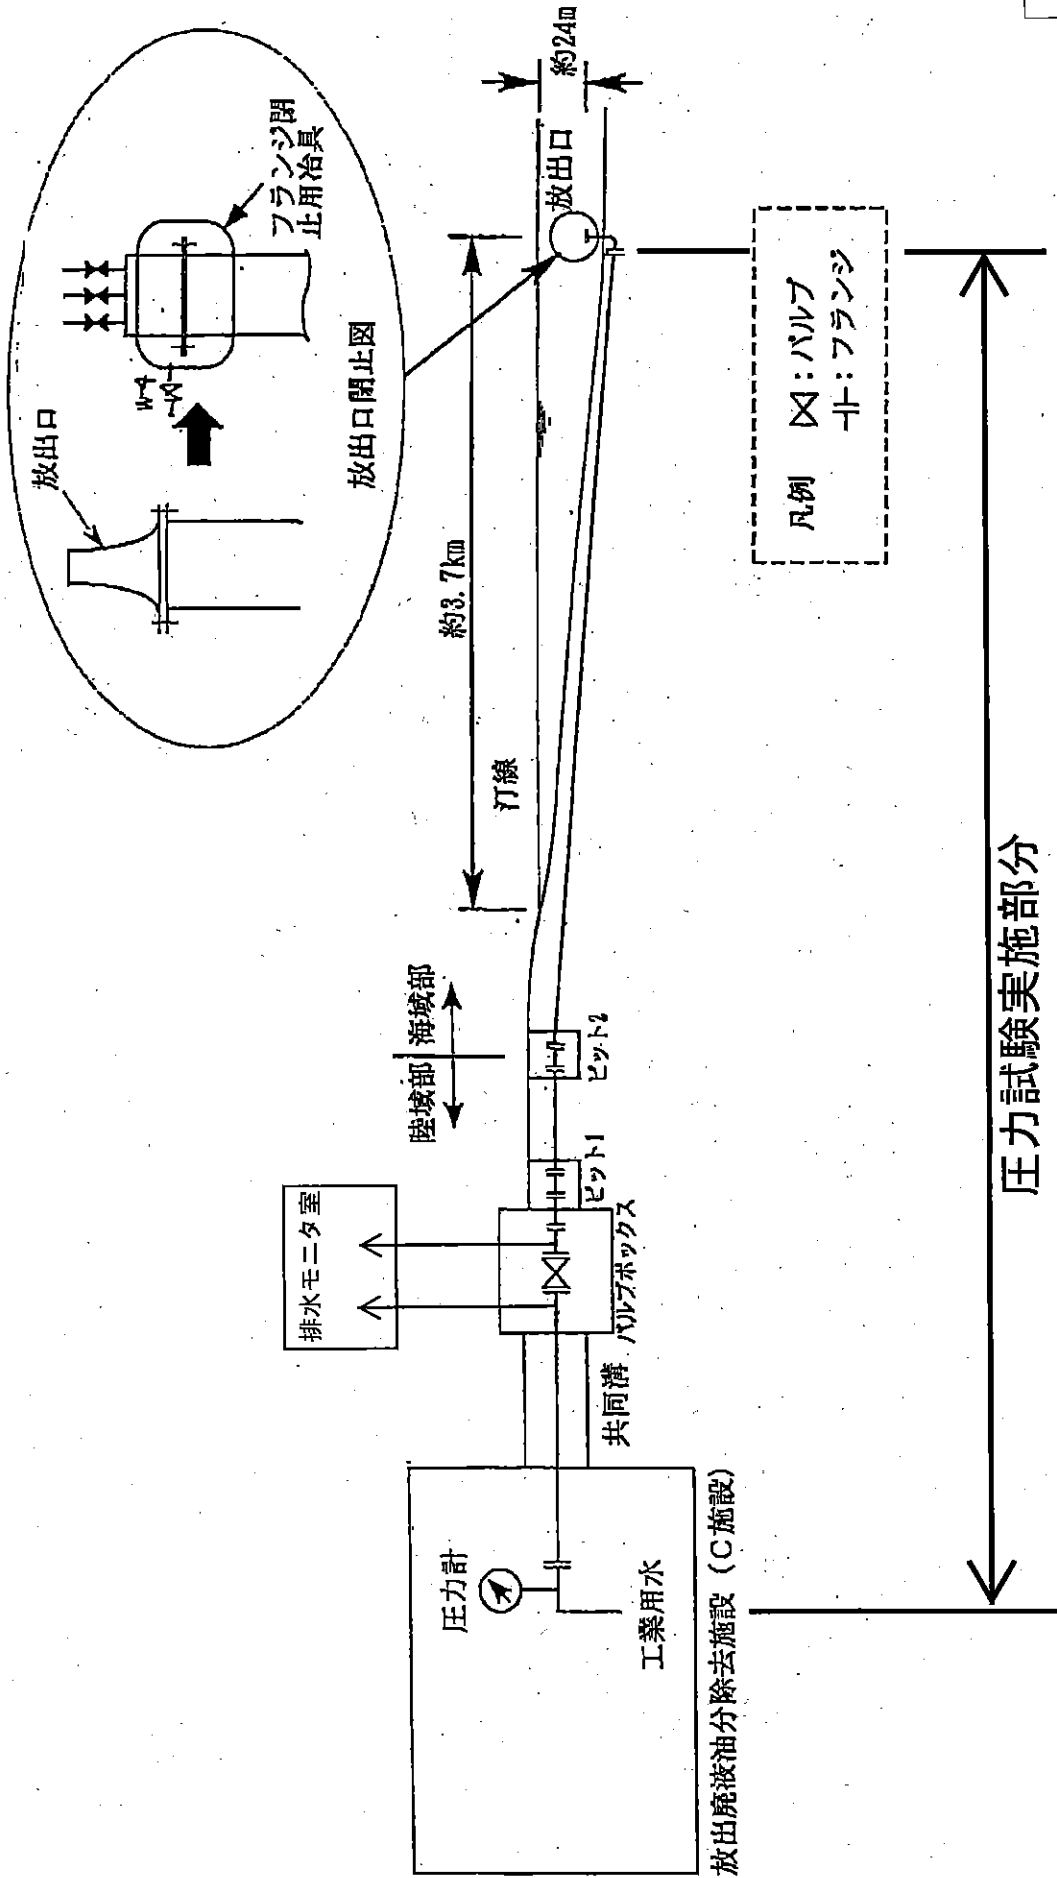

漏えい試験概要図