

記者発表

三菱原子燃料(株) 転換工場における火災について (速報)

平成21年5月14日
生活環境部原子力安全対策課

1 発生(確認)日時

平成21年5月14日(木) 13時24分頃
(消防本部が鎮火を確認した時刻; 13時52分頃)

2 発生場所

三菱原子燃料(株) 転換工場(管理区域内)


3 状況

- (1) 本日13時24分頃、転換工場(管理区域)において、転換試験設備の溶断作業中、発生した火の粉が、架台下の養生シート(2m×2m)に燃え移った。直ちに職員が消火器により消火を行い、13時52分、東海村消防本部により鎮火が確認された。
- (2) 放射性物質の漏えい; なし
- (3) 環境への影響; なし
- (4) 人の汚染・被ばく; なし

【添付資料】三菱原子燃料(株)敷地内建物位置図

※ 本件については、後刻、三菱原子燃料(株)より記者発表が行なわれる予定

問合せ先; 原子力安全対策課
担当; 松本, 榎本
内線; 2917
外線直通; 301-2916

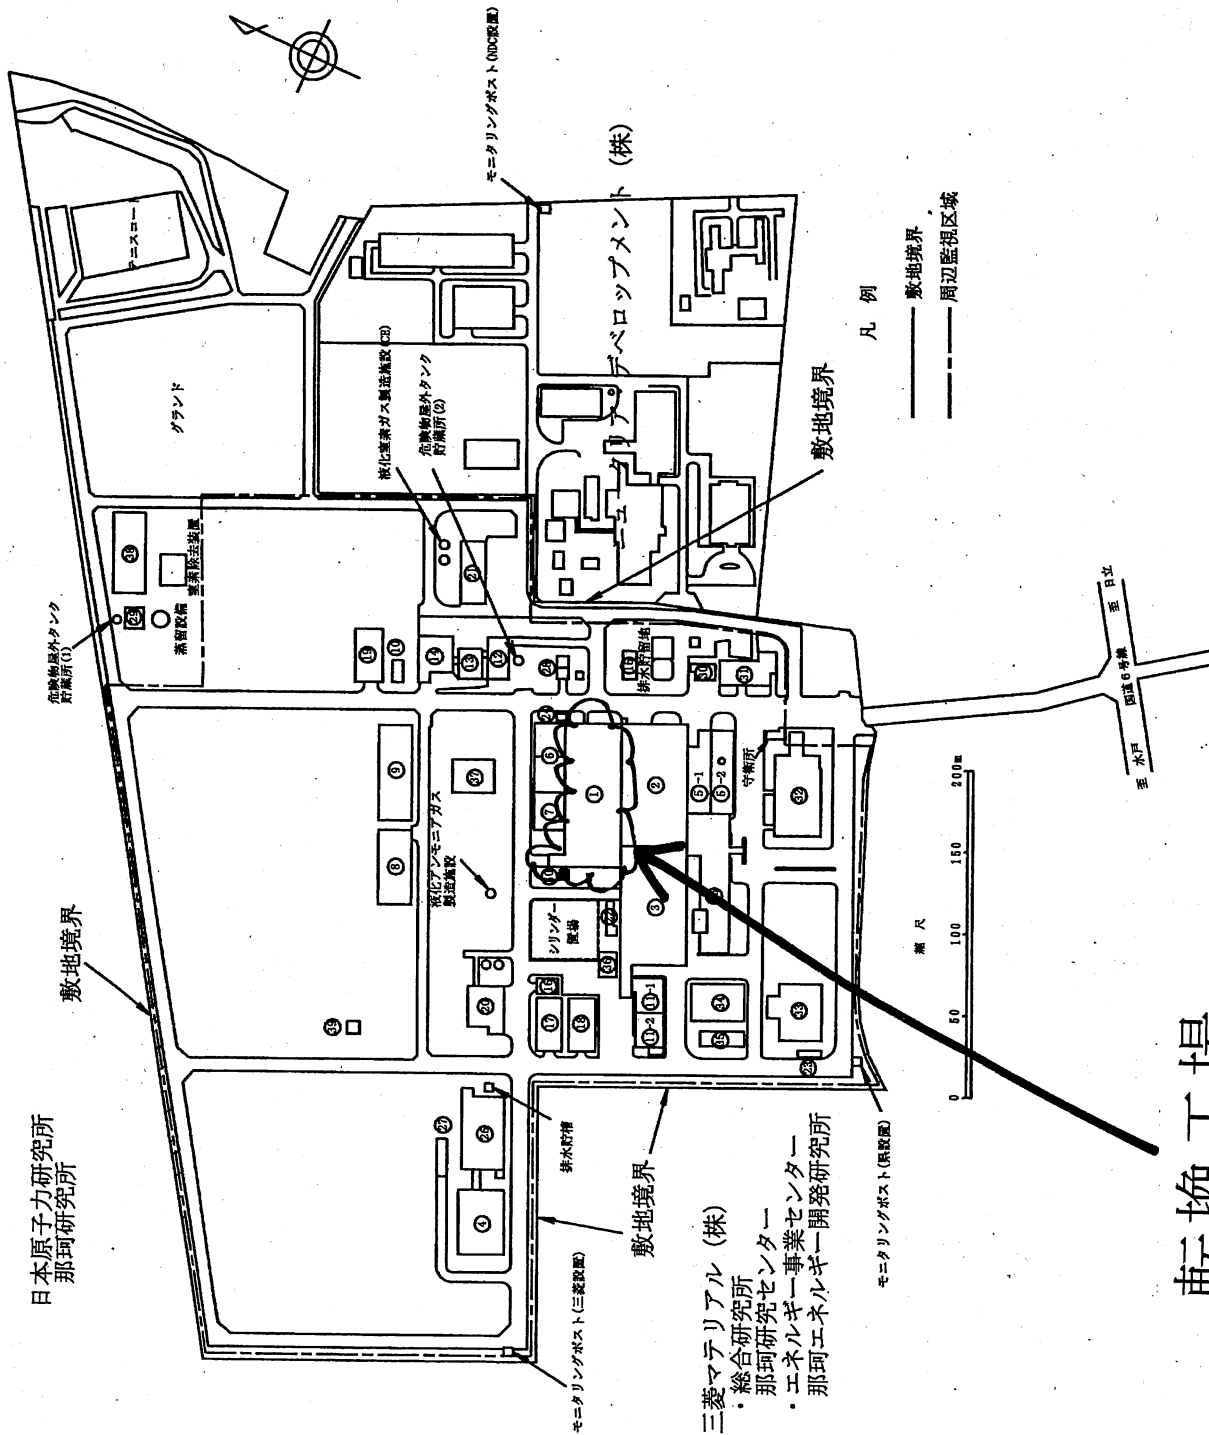

転換工場

三菱原子燃料(株)敷地内建物配置図